ITECCO

MINUTERO
ITM5

Dispositivo de temporización para montaje basado en pulsadores dónde la señal de mando se puede tomar de fase o neutro indistintamente, admite pilotos en ambos casos. La temporización de desconexión se puede ajustar entre 15 segundos y 8 horas. Por sus reducidas dimensiones es apto para la instalación en cualquier caja de registro o mecanismo.

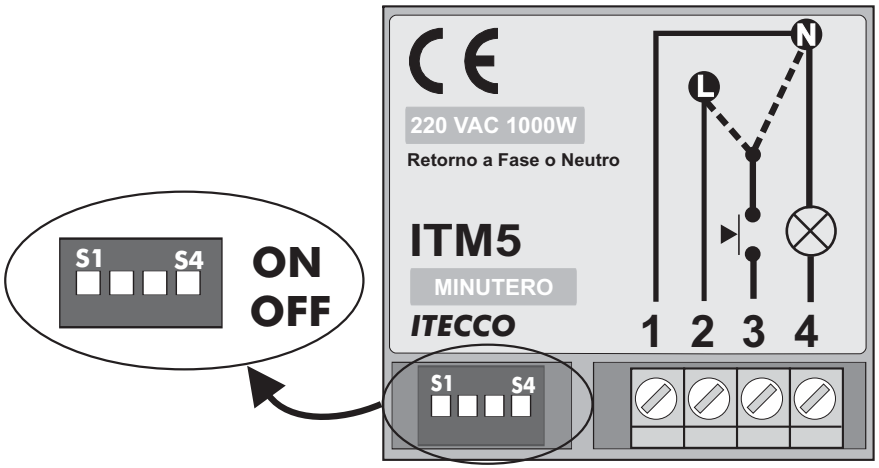

Una acción sobre el pulsador conecta la luz, la luz se desconectará transcurrido un cierto tiempo T ajustable. El ajuste del temporizador de desconexión lo efectuamos mediante los selectores S1 a S4, según indica la tabla de temporizaciones.

Esta unidad está preparada para el funcionamiento con cualquier tipo de carga al disponer de Relé interno como sistema de conmutación.

Además el calentamiento de la unidad así como las perturbaciones emitidas y conducidas son mínimas al disponer de sistema de conmutación mecanico.

MAIL: itecco@itecco.com *WEB: www.itecco.com*

S1	S2	S3	S4	T
0	0	0	0	15"
0	0	0	0	30"
1	0	0	0	1'
1	0	0	0	2'
0	1	0	0	3'
0	1	0	0	4'
1	1	0	0	5'
1	1	0	0	8'
0	0	1	0	10'
0	0	1	0	15'
1	0	1	0	30'
1	0	1	0	45'
0	1	1	0	1h
0	1	1	0	2h
1	1	1	0	4h
1	1	1	0	8h

1	ON
0	OFF

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación:	210/240V 50Hz
Carga máxima:	5 Amp. (cosφ=1)
Temperatura de funcionamiento:	-10 ºC a +55 ºC
Tipo de protección:	IP 20 según EN 60529
Clase de protección:	II según EN 60335

Este producto cumple las directivas europeas que le son de aplicación:

- DC 73/23/CEE (Directiva de Baja Tensión).
- DC 89/336/CEE (Directiva de Compatibilidad Electromagnética).

Este producto está diseñado y fabricado según las normas pertecenientes a las directivas DC 73/23/CEE y DC 89/336/CEE:

- EN 50081-1 (Genérica de emisión en entorno doméstico).
- EN 55022 (Emisión conducida y radiada).
- EN 60699-2-1/2/3 (Interruptores electrónicos para instalaciones eléctricas fijas domésticas y análogas en los que el gobierno y manipulación no es automática.

Irius Tecnología y Control S.L.